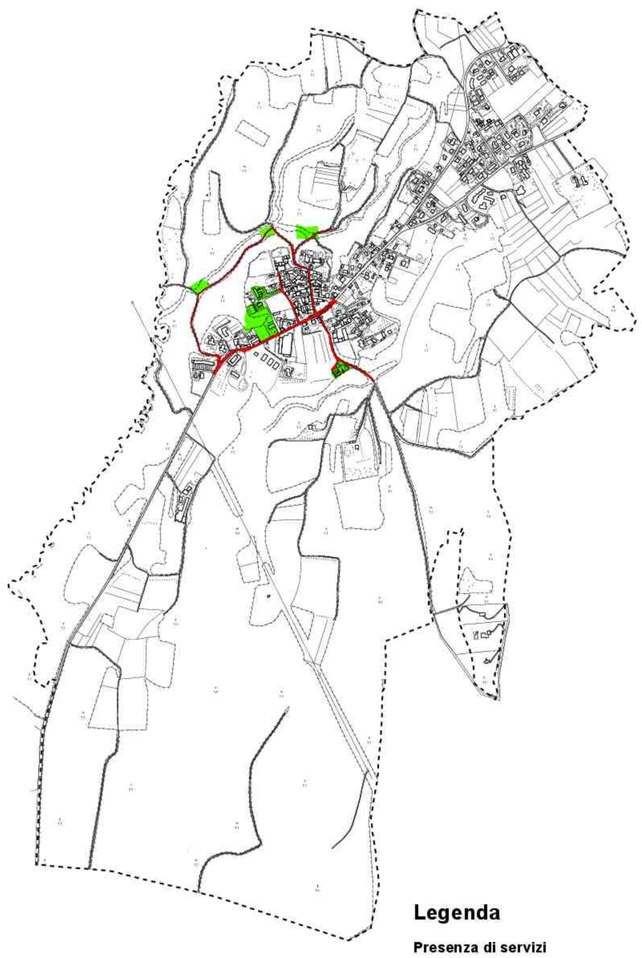

Legenda

Presenza di servizi

- Nessun servizio presente (BASSA CRITICITA' - 0 punti)
- Servizi presenti (ALTA CRITICITA' - 1 punto)
- Servizi da PGT

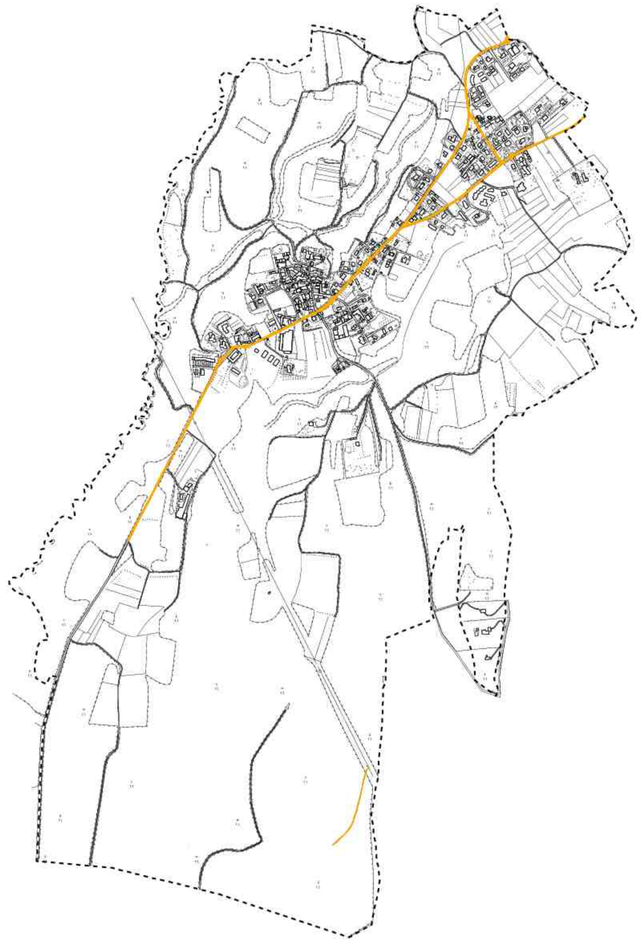

Legenda

Affollamento sottosuolo

- Nessuna rete tecnologica presente: BASSA CRITICITA' - 0 punti
- Presenza di reti tecnologiche: MEDIA CRITICITA' - 1 punto

Legenda

- Ambiti di trasformazione
- Ambiti di trasformazione temporaneamente stralciati, in quanto esterni al perimetro ICO vigente

Presenza di ambiti di trasformazione

- Nessun Ambito di trasformazione (BASSA CRITICITA' - 0 punti)
- Presenza di Ambiti di trasformazione (ALTA CRITICITA' - 1 punto)

Comune di
Castelnuovo Bozzente
Provincia di Como

Piano Urbano Generale
Servizi di Sottosuolo

R.R. n. 6 del 15 / 02 /2010

Tavola
2c
1:10.000

Analisi delle criticità

1 - SERVIZI PRESENTI
2 - AFFOLLAMENTO SOTTOSUOLO
3 - PRESENZA DI AMBITI DI TRAFORMAZIONE

allegata alla delibera di approvazione C. C. n° del . .

il tecnico | il sindaco | il segretario

Dr. Vittorio Bruno

Dr. Vittorio Bruno Como (CO) Via S. Giacomo, 53 - tel. 031/564933 - fax. 031/72931144 - email: vittorio. bruno@vigesrl.it